


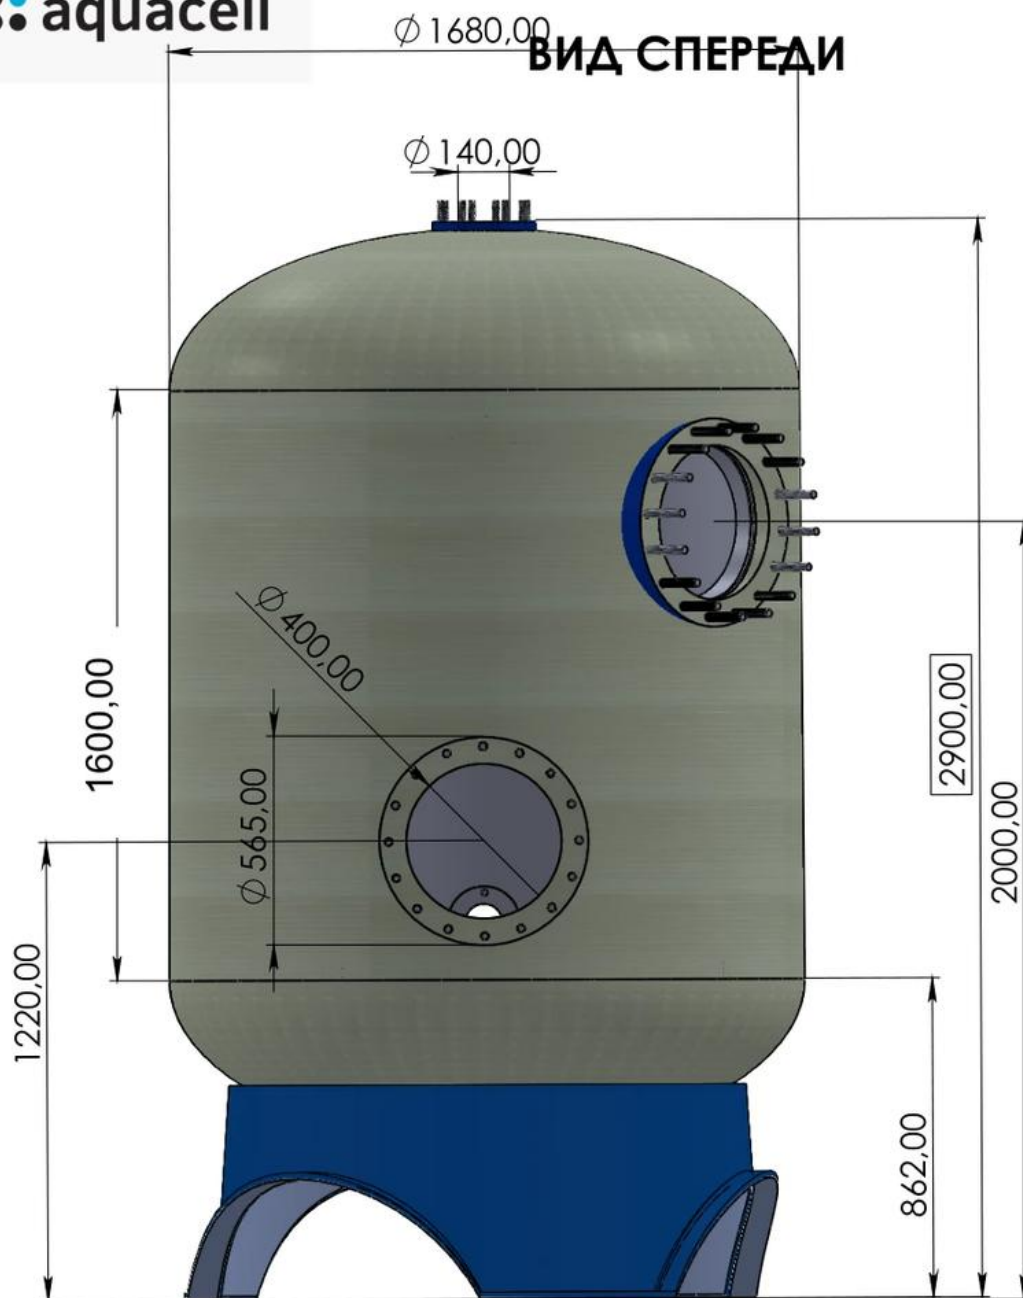


Внутренний лейнр - химически стойкий композит, покрытый эпоксидным топоутом. Внешний слой выполнен методом 4х осевой намотки стеклоровинга с эпоксидным связующим

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |


| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |

Корпус фильтра ADW1626THB14(2D400)(3D80)

Лист  
1

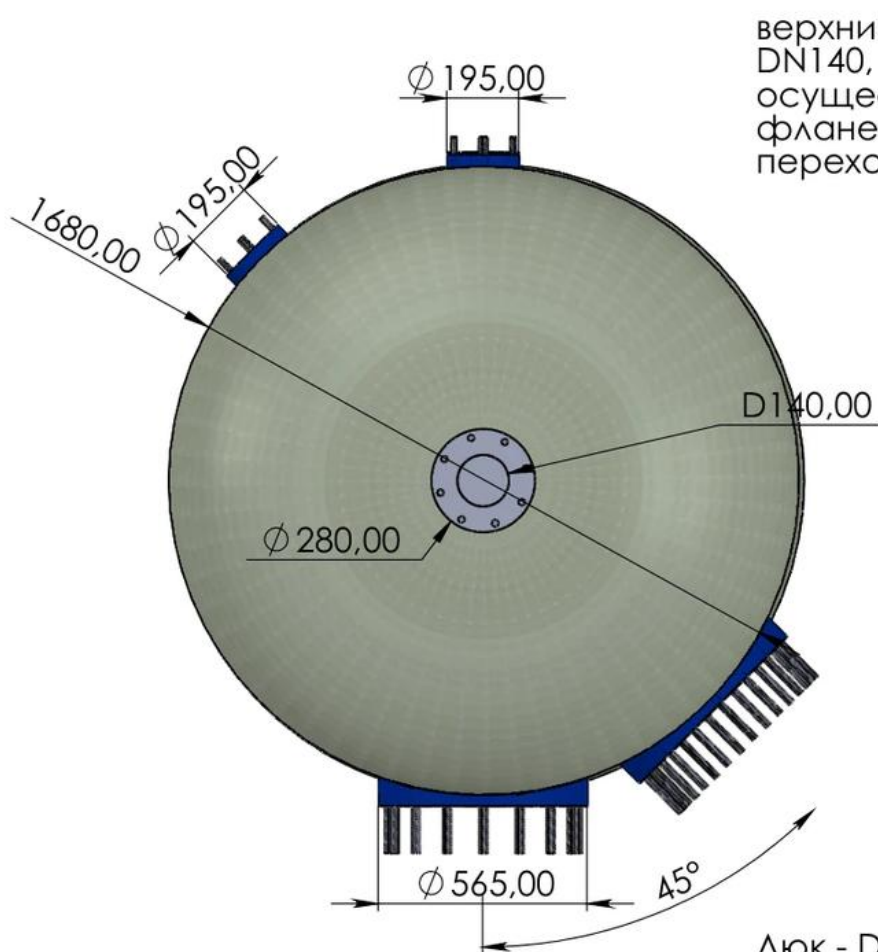

верхний и нижний фланец - DN140, переход на DN80  
осуществить через жесткий  
фланец ПВХ 160 и  
переходные кольца

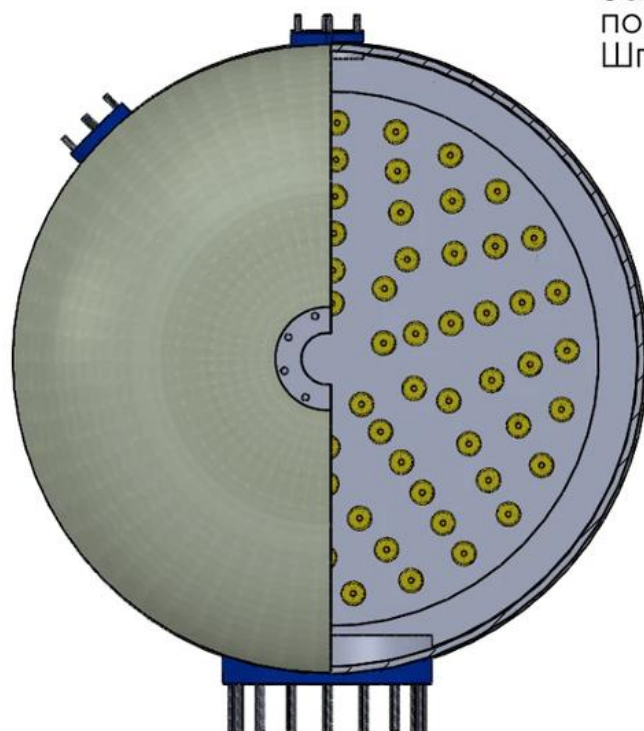



Люк - DN400 Ру10,  
Заглушка стальная с  
покрытием галькоутом.  
Шпилька усиленная пр. 8,8

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |

Корпус фильтра ADW1626THB14(2D400)(3D80)

Лист  
2

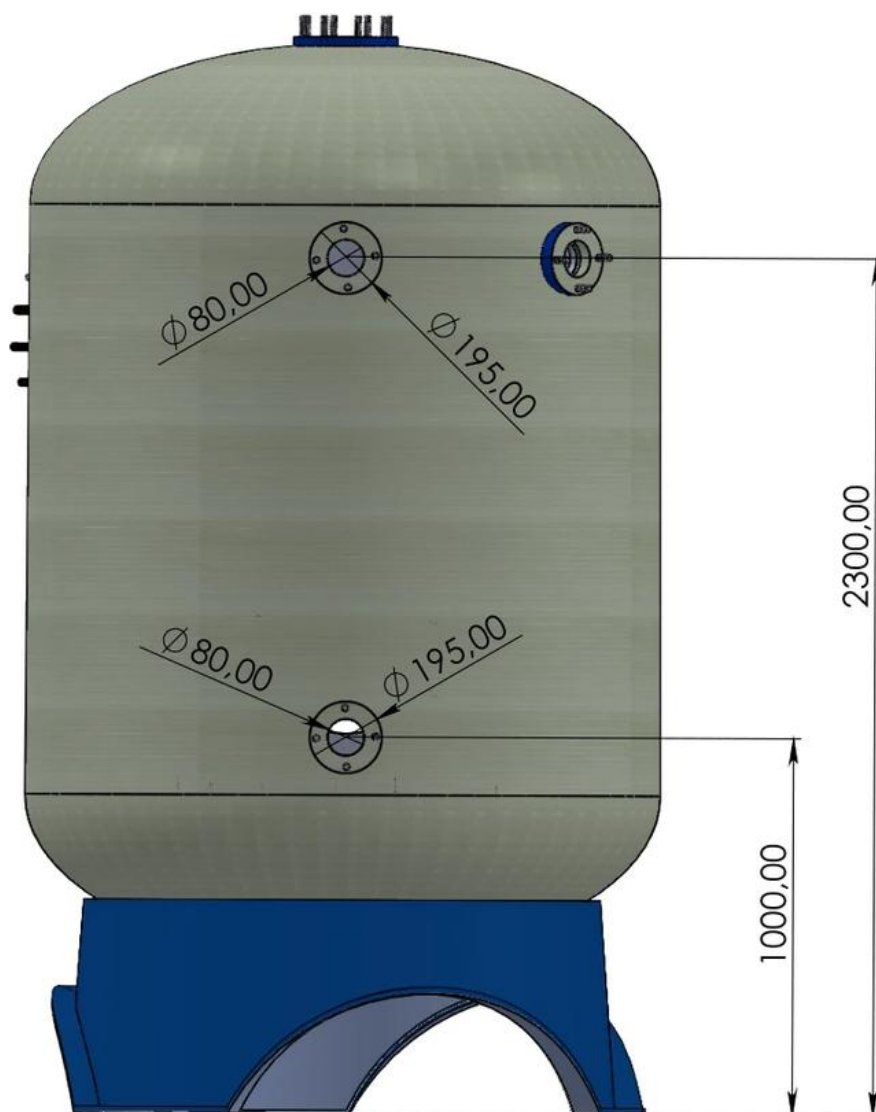

Отводы DN80, под стандартный фланец. Далее переход обвязки "Жеским" фланцем ПВХ или стальным фланцем Ру10  
Шпилька усиленная пр.8,8


| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |

Корпус фильтра ADW1626THB14(2D400)(3D80)

Лист  
3

# ПРОЕКЦИОННЫЕ ВИДЫ

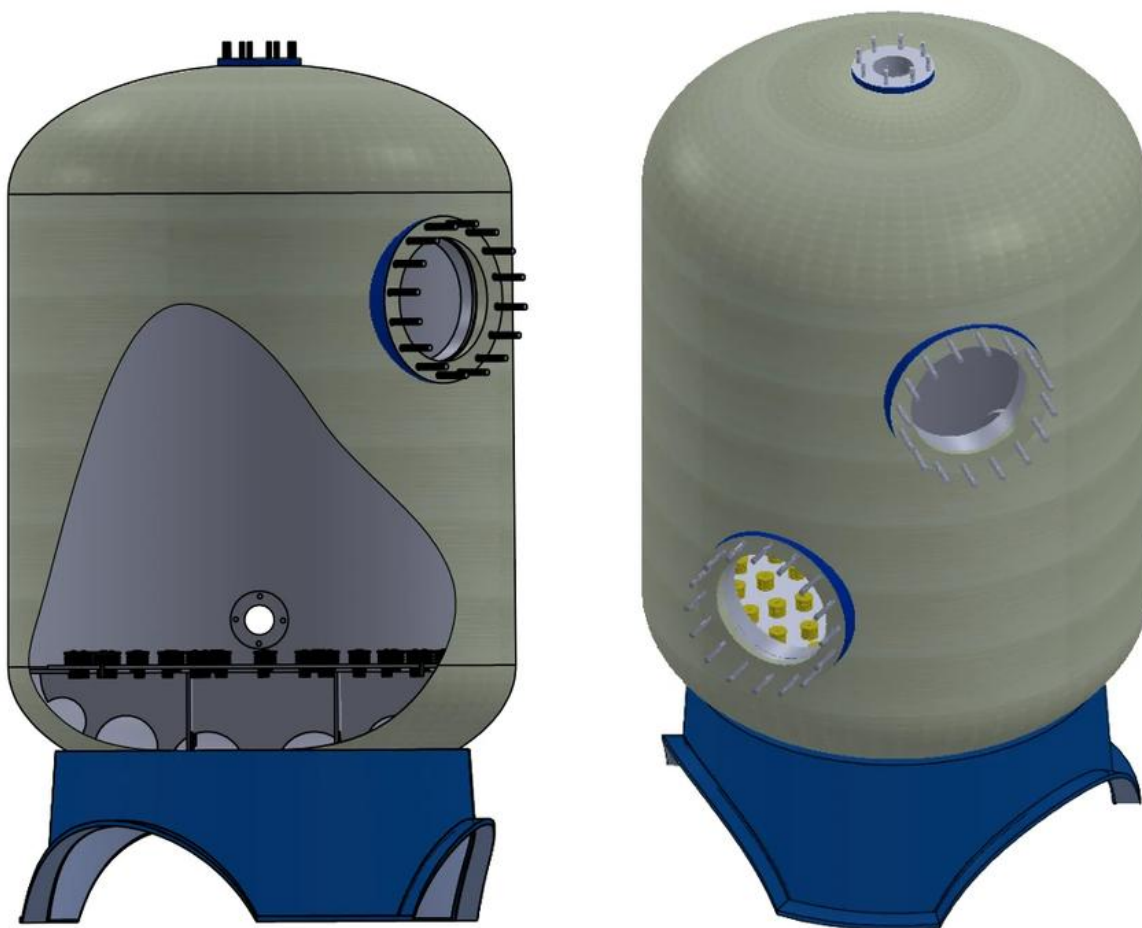

Количество пластиковых колпачков - 85 шт, тип колпачка:  
 F0508 0,5T/H 0,55мм, Материал РР.


| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |

Корпус фильтра ADW1626THB14(2D400)(3D80)

Лист  
 4



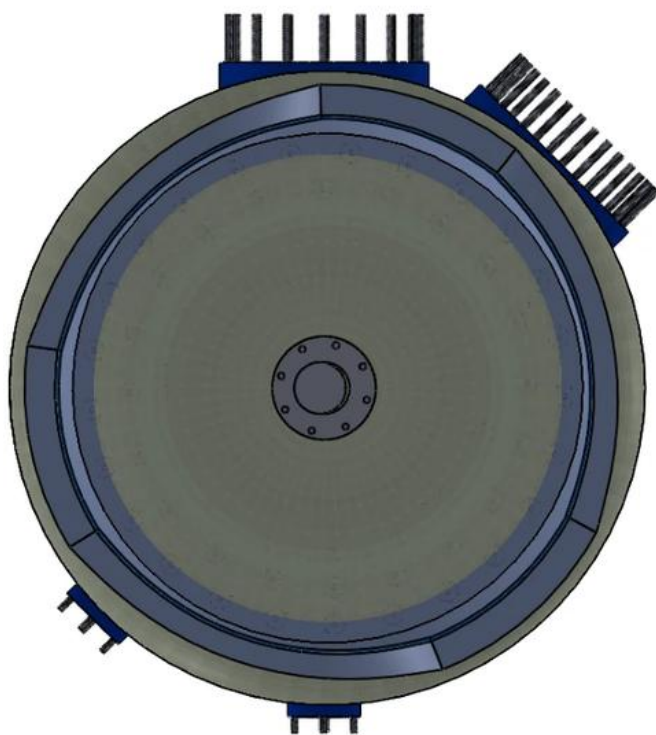

|              |              |              |              |              |   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | А |
|              |              |              |              |              |   |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

|      |
|------|
| Лист |
| 5    |